



THIẾT BỊ ĐIỆN AN TOÀN THÔNG MINH

CPU CÔNG NGHỆ AI NHẬT BẢN

2025 KỶ NGUYÊN MỚI ĐIỆN AN TOÀN

THƯ' NGỎ

Kính gửi quý khách hàng thân mến!

Từ tận đáy lòng, MHHVIETNAM xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Sự đồng hành của Quý khách không chỉ là niềm vinh dự mà còn là động lực lớn để chúng tôi không ngừng hoàn thiện, mang đến những giải pháp an toàn, bảo vệ cho gia đình và những người thân yêu. Chúng tôi trân trọng từng niềm tin Quý khách đã dành và mong tiếp tục được cùng Quý khách xây dựng một tương lai an toàn, hạnh phúc hơn.

MHHVIETNAM xin trân trọng cảm ơn!

MHHVIETNAM xin gửi tới khách hàng những giá trị cốt lõi sau

1. An Toàn Hàng Đầu: Cung cấp giải pháp an toàn điện thông minh, bảo vệ gia đình khỏi rủi ro tiềm ẩn.
2. Hạnh Phúc Gia Đình: Gắn kết các thành viên, xây dựng tổ ấm ấm áp và an toàn.
3. Chất Lượng Tối Ưu: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn và tiện ích.
4. Đổi Mới Liên Tục: Tiên phong trong công nghệ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
5. Giá Trị Gia Đình: Tôn vinh sự sẻ chia, gắn kết và những kỷ niệm gia đình.
6. Người Bạn Đồng Hành: Không chỉ cung cấp sản phẩm, mà là người bạn tin cậy trong cuộc sống.
7. Cam Kết Bền Vững: Chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
8. Khát Vọng Hạnh Phúc: Mang đến tổ ấm yêu thương và phát triển cho mọi thành viên.
9. Kết Nối Cộng Đồng: Nâng cao nhận thức về an toàn điện và bảo vệ môi trường.
10. Tầm Nhìn Tương Lai: Nỗ lực trở thành thương hiệu hàng đầu về an toàn điện thông minh, xây dựng xã hội văn minh và bền vững.

THỜI ĐẠI 4.0 VÀ NHỮNG NGUY CƠ TIỀM ẨN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN




Điện giật do rò rỉ bình nóng lạnh



Điện giật do trẻ em nghịch ổ điện



**Sạc ô tô, xe điện
năng lượng mặt trời quá tải**

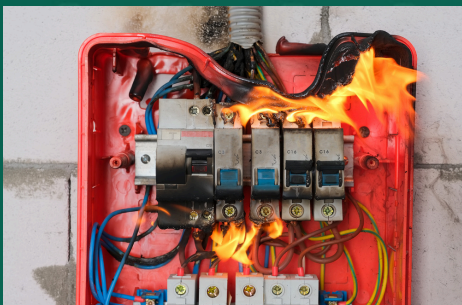

Hệ thống điện đã cũ, mất kiểm soát



Quá tải điện chập cháy đường dây

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ AN TOÀN ĐIỆN THÔNG MINH MHHVIETNAM

**AN TOÀN HÔM NAY, TIẾT KIỆM MAI SAU
GIẢI PHÁP HOÀN HẢO**



**Bảo vệ điện giặt khi rò rỉ bình nóng
lạnh**



**Hạn chế nguy cơ điện giặt
khi trẻ nhỏ nghịch ngợm ổ điện**



**An toàn, yên tâm khi sạc xe điện
tại gia đình**



**Hạn chế chập cháy, quá tải
hệ thống điện**



Giám sát hệ thống điện 24/7

TẦM QUAN TRỌNG LẮP ĐẶT SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN THÔNG MINH

01 AN TOÀN CHO CON NGƯỜI

Bảo vệ an toàn điện là yếu tố tiên quyết để đảm bảo an toàn cho con người, tránh nguy cơ điện giật, cháy nổ, giúp bạn và gia đình yên tâm sinh hoạt.

02 BẢO VỆ TÀI SẢN

Thiết bị an toàn điện giúp bảo vệ tài sản khỏi bị hư hại do chập cháy, quá tải, sụt áp, giúp bạn tiết kiệm chi phí sửa chữa và thay thế.

03 GIẢM THIỂU RỦI RO

Việc sử dụng thiết bị an toàn điện giúp giảm thiểu rủi ro cháy nổ, điện giật, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

04 HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

Bảo vệ an toàn điện là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đời sống.



BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH VÀ TÀI SẢN CỦA MÌNH HAY KHÔNG?

- 1. "Thiết bị an toàn không chỉ bảo vệ tài sản mà còn người thân yêu của bạn, sao bạn lại bỏ qua?"**
- 2. "Bạn có chấp nhận mạo hiểm tính mạng và tài sản chỉ để tiết kiệm một khoản nhỏ?"**
- 3. "Bạn có muốn một sự cố phá hủy hạnh phúc gia đình chỉ vì không bảo vệ?"**
- 4. "Chi phí an toàn quá nhỏ so với giá trị những người thân yêu và tài sản, bạn có đồng ý?"**
- 5. "Tài sản có thể thay thế, nhưng con người thì không, bạn có mạo hiểm không?"**
- 6. "Liệu bạn có để người thân sống trong nguy hiểm chỉ vì chưa đầu tư an toàn?"**
- 7. "An toàn không phải chi phí, đó là đầu tư tránh mất mát không thể thay thế, bạn có sẵn sàng?"**
- 8. "Bạn có muốn đặt gia đình và tài sản vào nguy cơ mà hoàn toàn có thể tránh được?"**

THIẾT BỊ AN TOÀN ĐIỆN THÔNG MINH BẢO VỆ ĐIỆN GIẬT CHỐNG SỐC CÁCH LY 1 PHA MHHVIETNAM

“Bảo vệ cuộc sống an toàn hạnh phúc”

Model: JMHH-1P-PT

Điện áp hoạt động định mức	AC220V/50HZ
Dòng điện định mức	63A
Khả năng ngắt mạch ngắn	$I_{cs}=I_{cu}=100A$
Cấp độ bảo vệ sản phẩm	IP20
Nhiệt độ môi trường làm việc	-40°C - 70°C
Bảo vệ quá áp	250V - 350V (Bước 1V)
Chức năng bảo vệ điện giật, thiết bị ngâm nước	Có



Bảo vệ
ngâm nước



Bảo vệ
đoản mạch



Bảo vệ
điện giật



Bảo vệ
quá tải điện



THIẾT BỊ AN TOÀN ĐIỆN THÔNG MINH BẢO VỆ ĐIỆN GIẬT CHỐNG SỐC CÁCH LY 1 PHA MHHVIETNAM

“Bảo vệ cuộc sống an toàn hạnh phúc”

Model: NMHH-1P63A-PT

Điện áp hoạt động định mức	AC220V/50HZ
Dòng điện định mức	63A
Khả năng ngắt mạch ngắn	Ics=Icu=100A
Cấp độ bảo vệ sản phẩm	IP20
Nhiệt độ môi trường làm việc	-40°C - 70°C
Quy định cài đặt dòng điện	1A - 100A (Bước 1A)
Cài đặt giá trị rò rỉ	30mA-50mA-100mA- 300mA-500mA
Bảo vệ quá áp	250V - 350V (Bước 1V)
Chức năng bảo vệ điện giật,	Có
thiết bị ngâm nước	110V - 200V (bước 1V)
Bảo vệ thấp áp	
Bảo vệ quá nhiệt	60°C - 100°C (từng bước 1°C)
Thời gian bảo vệ dòng rò	0,1S
Thời gian bảo vệ ngắn mạch	0,01S
Thời gian tác động khi ngập nước	10S
Chỉ số đo lường kích cỡ	108mm x 72mm x 78mm
Bảo vệ mất pha	Có


Bảo vệ
rò rỉ điện


Bảo vệ trên
dưới điện áp


Bảo vệ
quá tải điện


Bảo vệ
điện giật


Bảo vệ
ngâm nước


Phân tích
dữ liệu điện


Tiết kiệm
điện năng


Cắt sét
lan truyền


Bảo vệ
đoản mạch


Đóng mở
rò rỉ tự động



THIẾT BỊ AN TOÀN ĐIỆN THÔNG MINH

BẢO VỆ ĐIỆN GIẬT CHỐNG SỐC CÁCH LY 1 PHA MHHVIETNAM

“Bảo vệ cuộc sống an toàn hạnh phúc”

Model: WMHH-1P63A-PT

Điện áp hoạt động định mức	AC220V/50HZ
Dòng điện định mức	63A
Khả năng ngắt mạch ngắn	Ics=Icu=100A
Cấp độ bảo vệ sản phẩm	IP20
Nhiệt độ môi trường làm việc	-40°C - 70°C
Quy định cài đặt dòng điện	1A - 100A (Bước 1A)
Cài đặt giá trị rò rỉ	30mA-50mA-100mA- 300mA-500mA
Bảo vệ quá áp	250V - 350V (Bước 1V)
Chức năng bảo vệ điện giật,	Có
thiết bị ngâm nước	110V - 200V (bước 1V)
Bảo vệ thấp áp	
Bảo vệ quá nhiệt	60°C - 100°C (từng bước 1°C)
Thời gian bảo vệ dòng rò	0,1S
Thời gian bảo vệ ngắn mạch	0,01S
Thời gian tác động khi ngập nước	10S
Chi số đo lường kích cỡ	108mm x 72mm x 78mm
Bảo vệ mất pha	Có
Kết nối Wifi	Có



Bảo vệ
rò rỉ điện



Bảo vệ trên
dưới điện áp



Bảo vệ
quá tải điện



Bảo vệ
điện giật



Bảo vệ
ngâm nước



Phân tích
dữ liệu điện



Tiết kiệm
điện năng



Cắt sét
lan truyền



Kết nối Wifi
đóng mở



Bảo vệ
đoản mạch



Đóng mở
rò rỉ tự động



THIẾT BỊ AN TOÀN ĐIỆN THÔNG MINH

BẢO VỆ HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN CHẬP CHÁY MHHVIETNAM

“Bảo vệ cuộc sống an toàn hạnh phúc”



Model: DLMHH-1P63A-PT

Tần số điện áp	220V±10%50HZ
Dòng điện định mức	63A
Điện áp giảm dưới định mức	≤0,5V
Nhiệt độ giảm định mức	≤35°C
Dòng điện bảo vệ ngắt mạch	120-160A± 10%
Thời gian giới hạn bảo vệ dòng ngắt mạch	≤150Ms
Bảo vệ quá tải dòng điện	≥45A
Thời gian bảo vệ quá tải	3- 60S
Giới hạn cảnh báo quá nhiệt	≥75°C
Dòng bảo vệ rò rỉ	30mA
Màn hình LCD	Điện áp, dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu thụ
Phương pháp giao tiếp	RS-485



Bảo vệ
cháy nổ



Bảo vệ
ngắn mạch



Bảo vệ
rò rỉ



Bảo vệ
quá áp



Dập hồ
quang điện



THIẾT BỊ AN TOÀN ĐIỆN THÔNG MINH

BẢO VỆ HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN CHẬP CHÁY MHHVIETNAM

“Bảo vệ cuộc sống an toàn hạnh phúc”



Model: DLMHH-3P63A-PT

Tần số điện áp	380V±10%50HZ
Dòng điện định mức	63A
Điện áp định mức	400V
Bảo vệ quá áp	110-150%
Thời gian giới hạn bảo vệ dòng ngắn mạch	≤150Ms
Bảo vệ quá tải dòng điện	110-150%
Thời gian bảo vệ quá tải	0-60S
Giới hạn cảnh báo quá nhiệt	40oC – 110oC
Dòng bảo vệ rò rỉ	30-1000mA
Màn hình LCD	Điện áp pha, điện áp dây, dòng điện, nhiệt độ, dòng rò, lịch sử lỗi
Phương pháp giao tiếp	RS-485



Bảo vệ
cháy nổ



Bảo vệ
ngắn mạch



Bảo vệ
rò rỉ



Bảo vệ
quá áp



Bảo vệ
mất pha



Bảo vệ
thấp áp



THIẾT BỊ AN TOÀN ĐIỆN THÔNG MINH

BẢO VỆ HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN CHẬP CHÁY MHHVIETNAM

“Bảo vệ cuộc sống an toàn hạnh phúc”



Model: DLMHH-3P125A-PT

Tần số điện áp	380V±10%50HZ
Dòng điện định mức	125A
Điện áp định mức	400V
Bảo vệ quá áp	110-150%
Thời gian giới hạn bảo vệ dòng ngắt mạch	≤150Ms
Bảo vệ quá tải dòng điện	110-150%
Thời gian bảo vệ quá tải	0-60S
Giới hạn cảnh báo quá nhiệt	40oC – 110oC
Dòng bảo vệ rò rỉ	30-1000mA
Màn hình LCD	Điện áp pha, điện áp dây, dòng điện, nhiệt độ, dòng rò, lịch sử lỗi



Bảo vệ
cháy nổ



Bảo vệ
ngắn mạch



Bảo vệ
rò rỉ




Bảo vệ
quá áp



Bảo vệ
mất pha



Bảo vệ
thấp áp

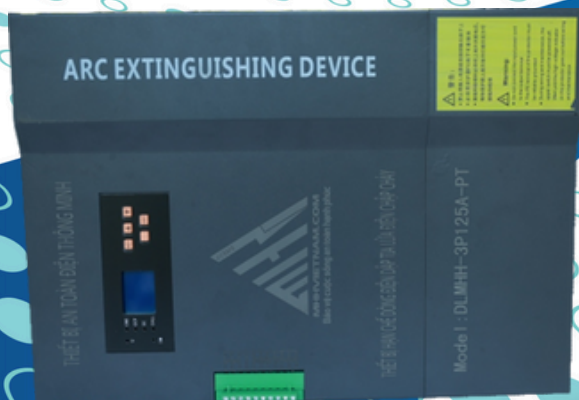

THIẾT BỊ AN TOÀN ĐIỆN THÔNG MINH

BẢO VỆ ĐIỆN GIẬT CHỐNG SỐC CÁCH LY 3 PHA MHHVIETNAM

“Bảo vệ cuộc sống an toàn hạnh phúc”

Model : NMHH-3P125A-PT

Điện áp hoạt động định mức	AC380V/50HZ
Dòng điện định mức	125A
Điện áp định mức	Ac400v
Thời gian ngắt mạch	100-1000Ms
Lớp bảo vệ sản phẩm	Ip20
Nhiệt độ làm việc	-15~+70°C
Giá trị cài đặt chống sốc điện	0,1-1,101mA
Thời gian ngắt mạch	100-1000Ms
Độ trễ quá tải	3-18s
Độ trễ ngắn mạch	2-10s
Bảo vệ quá tải	10-100MA
Bảo vệ quá áp	285V+-5
Bảo vệ điện áp thấp	165V+-5
Bảo vệ mất pha	1-6s
Dòng điện bảo vệ rò rỉ	0,03S
Dòng điện bảo vệ ngắt mạch	0,01S
Phương pháp giao tiếp	RS-485



Bảo vệ
rò rỉ điện



Bảo vệ trên
dưới điện áp



Bảo vệ
quá tải điện



Bảo vệ
điện giật



Bảo vệ
ngâm nước



Phân tích
dữ liệu điện



Tiết kiệm
điện năng



Cắt sét
lan truyền



Bảo vệ
đoạn mạch



Đóng mở
rò rỉ tự động



CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN HÀ NỘI
(Hà Nội Electrical Testing Center)

Địa chỉ (Add): STM3A-2-11 KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển,
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại (Tel): 0903.217.073 - 0985.635.868
Website: thinghiemdien.hanoi.com - Email: trungtamthinghiemdien@gmail.com

**GIẤY CHỨNG NHẬN
KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**
(Measurement & Testing Certificate)

Số (No): 24/09/ATM-9-1

1. Tên thiết bị (Device name): Bảo vệ điện giật cách ly 1 pha
2. Kiểu (Type): IMH1-IP-PT, Đ01-C63
3. Nước sản xuất (country of manufacture): Trung Quốc
4. Năm sản xuất (Year of manufacture): 2024
5. Hãng sản xuất (Manufacturer): Guangdong Liashe Zaozu Technology Partnership
6. Tình trạng mẫu (Condition of sample): Bình Thường
7. Đặc trưng kỹ thuật (Specification): $U_{\text{an}} = 400\text{V}$; $I_{\text{an}} = 63\text{A}$; $I_n = 6\text{A}$
8. Tên công trình (Place of installation):
9. Môi trường thử nghiệm (Testing conditions): T: 28 °C
10. Ngày thử nghiệm (Time of testing): Ngày 07 tháng 09 năm 2024
11. Nơi thử nghiệm (Testing location): Trung tâm thí nghiệm điện Hà Nội
12. Lý do thử nghiệm (Reason for test): Theo yêu cầu khách hàng.
13. Phương pháp thực hiện (Test method): TCVN 6434-1:2010(IEC 60898-1:2007);
TCVN 6592-2:2009(IEC 60947-2:2009).
14. Kết luận: Các hạng mục đã thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật.
15. Tem thí nghiệm (Stamp No): A/04293

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of laboratory)

Nguyễn Công Thiện

Phạm Khắc Chung

Không được sao chép rút nếu bản bản có nhiều trang khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

Trang: 4/2
(pages)

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Test Result)

1. Kiểm tra bên ngoài (General inspection): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐
2. Số liệu thử nghiệm (Test data):
a. Đo điện trở cách điện (Insulation test) (MΩ): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Pha - Pha (Phase - Phase)	Pha - Vô (Phase - Ground)
L - N	L - vô
250	300

b. Kiểm tra tác động (Testing the impact): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Hạng mục (Items)	L	N
Nổi bật đồng	1,13 I_{an}	1,13 I_{an}
Khả năng chịu tải (O.L prote.)		
Đồng thử nghiệm (A)	71,19	71,19
Thời gian không cắt (phút)	60	60
Nổi bật đồng	2,55 I_{an}	2,55 I_{an}
Khả năng chịu tải (O.L prote.)		
Đồng thử nghiệm (A)	160,65	160,65
Thời gian cắt (giây)	50	50
Bảo vệ ngắn mạch (O.C prote.)		
Nổi bật đồng	4 I_{an}	4 I_{an}
Đồng thử nghiệm (A)	252	252
Thời gian cắt (giây)	0,05	0,05

3. Thiết bị thử nghiệm (Testing instrument): Megohm 3166 - 1000 V. Máy thử áp suất.
4. Người thử nghiệm (Testers): Trương Thế Anh; Nguyễn Bá Dương.

Trang: 2/2
(pages)

Không được sao chép rút nếu bản bản có nhiều trang khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN HÀ NỘI
(Hà Nội Electrical Testing Center)

Địa chỉ (Add): STM3A-2-11 KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển,
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại (Tel): 0903.217.073 - 0985.635.868
Website: thinghiemdien.hanoi.com - Email: trungtamthinghiemdien@gmail.com

**GIẤY CHỨNG NHẬN
KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**
(Measurement & Testing Certificate)

Số (No): 24/09/ATM-9-2

1. Tên thiết bị (Device name): Bảo vệ điện giật cách ly 1 pha
2. Kiểu (Type): NMH1-IPSA-PT
3. Nước sản xuất (country of manufacture): Trung Quốc
4. Năm sản xuất (Year of manufacture): 2024
5. Hãng sản xuất (Manufacturer): Công ty TNHH công nghệ điện Đồng Quan Zhenhao
6. Tình trạng mẫu (Condition of sample): Bình Thường
7. Đặc trưng kỹ thuật (Specification): $U_{\text{an}} = 220\text{V}$; $I_{\text{an}} = 63\text{A}$
8. Tên công trình (Place of installation):
9. Môi trường thử nghiệm (Testing conditions): T: 28 °C
10. Ngày thử nghiệm (Time of testing): Ngày 07 tháng 09 năm 2024
11. Nơi thử nghiệm (Testing location): Trung tâm thí nghiệm điện Hà Nội
12. Lý do thử nghiệm (Reason for test): Theo yêu cầu khách hàng.
13. Phương pháp thực hiện (Test method): TCVN 6434-1:2010(IEC 60898-1:2007);
TCVN 6592-2:2009(IEC 60947-2:2009).
14. Kết luận: Các hạng mục đã thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật.
15. Tem thí nghiệm (Stamp No): A/04292

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of laboratory)

Nguyễn Công Thiện

Phạm Khắc Chung

Không được sao chép rút nếu bản bản có nhiều trang khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

Trang: 4/2
(pages)

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Test Result)

1. Kiểm tra bên ngoài (General inspection): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐
2. Số liệu thử nghiệm (Test data):
a. Đo điện trở cách điện (Insulation test) (MΩ): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Pha - Pha (Phase - Phase)	Pha - Vô (Phase - Ground)
L - N	L - vô
250	300

b. Kiểm tra tác động (Check the impact line) Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Thông số kỹ thuật (specifications)	Giá trị đặt (Set value)	Giá trị tác động (Impact value)
$I_n = 63\text{ A}$		
I_{in}	Tại 1 x I_n	Tại 1 x I_n
	t = 30 phút	t = 30 phút
U_{ov}	264V	264V
U_{uv}	165 V	165 V
I_{an}	60 mA	Không cắt

3. Thiết bị thử nghiệm (Testing instrument): Megohm 3166 - 1000 V. Máy thử áp suất.
4. Người thử nghiệm (Testers): Trương Thế Anh; Nguyễn Bá Dương.

Trang: 2/2
(pages)

Không được sao chép rút nếu bản bản có nhiều trang khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN I HÀ NỘI
(Hà Nội I Electrical Testing Center)

Địa chỉ (Add): STM3A-2-11 KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xuân, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại (Tel): 0903.217.673 - 0985.635.868
Website: thungthiendien.hanoi.com - Email: trungtamthungthien@gmail.com

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Số (No): 24/09/ATM9-3

1. Tên thiết bị (Device name): Thiết bị hạ cổ dòng điện áp ra hòa điện chấp cháy

2. Kiểu (Type): DLMH 1P63A-PT

3. Nước sản xuất (country of manufacture): Trung Quốc

4. Năm sản xuất (Year of manufacture): 2024

5. Hãng sản xuất (Manufacturer):

6. Tình trạng mẫu (Condition of sample): Bình Thường

7. Đặc trưng kỹ thuật (Specification): $U_{\text{an}} = 230\text{V}$; $I_{\text{an}} = 63\text{A}$; $I_c = 30\text{-}1000\text{mA}$

8. Tên công trình (Place of installation):

9. Môi trường thử nghiệm (Testing conditions): $T: 25^\circ\text{C}$

10. Ngày thử nghiệm (Time of testing): Ngày 07 tháng 09 năm 2024

11. Nơi thử nghiệm (Testing location): Trung tâm thí nghiệm điện I Hà Nội

12. Lý do thử nghiệm (Reason for test): Theo yêu cầu khách hàng

13. Phương pháp thực hiện (Test methods): TCVN 6434-1:2010/IEC 60898-1:2007; TCVN 6592-2:2009/IEC 60947-2:2009

14. Kết luận: Các hạng mục đã thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật.

15. Tem thí nghiệm (Stamp No): A/04294

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of laboratory)

Giám đốc Trung tâm
(Director)

Nguyễn Công Thiện
Phạm Khắc Chung

Trang: 4/2
(pages)

Không được sao chép rồi nêu biên bản có nhiều trang khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Test Result)

1. Kiểm tra bên ngoài (General inspection): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

2. Số liệu thử nghiệm (Test data):

a. Do điện trở cách điện (Insulation test) (MΩ): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Pha - Pha (Phase - Phase)	Pha - Vô (Phase - Ground)
L - N	L - vô
200	350

b. Kiểm tra tác động (Check the impact line) Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Thông số kỹ thuật (specifications)	Giá trị đặt (Set value)	Giá trị tác động (Impact value)
$I_n = 63\text{ A}$		
$I_{\text{qua dòng}}$	$120\% \times I_n$	$120\% \times I_n$
t	10 s	10 s
$U_{\text{qua áp}}$	$120\% \times U_n$	$120\% \times U_n$
t	10 s	10 s
$U_{\text{qua áp}}$	$80\% \times U_n$	$80\% \times U_n$
t	10 s	10 s
I_{an}	0,5 A	0,5 A

3. Thiết bị thử nghiệm (Testing instruments): Megohm 3166 - 1000 V, Máy thử áp suất.

4. Người thử nghiệm (Testers): Trương Thế Anh, Nguyễn Bá Dương.

Trang: 2/2
(pages)

Không được sao chép rồi nêu biên bản có nhiều trang khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN I HÀ NỘI
(Hà Nội I Electrical Testing Center)

Địa chỉ (Add): STM3A-2-11 KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xuân, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại (Tel): 0903.217.673 - 0985.635.868
Website: thungthiendien.hanoi.com - Email: trungtamthungthien@gmail.com

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Số (No): 24/09/ATM9-4

1. Tên thiết bị (Device name): Bảo vệ điện giật cách ly 3 pha

2. Kiểu (Type): HML2-125

3. Nước sản xuất (country of manufacture): Trung Quốc

4. Năm sản xuất (Year of manufacture): 2024

5. Hãng sản xuất (Manufacturer):

6. Tình trạng mẫu (Condition of sample): Bình Thường

7. Đặc trưng kỹ thuật (Specification): $U_{\text{an}} = 400\text{V}$; $I_{\text{an}} = 125\text{A}$; $I_c = 35\text{KA}$.

8. Tên công trình (Place of installation):

9. Môi trường thử nghiệm (Testing conditions): $T: 25^\circ\text{C}$

10. Ngày thử nghiệm (Time of testing): Ngày 07 tháng 09 năm 2024

11. Nơi thử nghiệm (Testing location): Trung tâm thí nghiệm điện I Hà Nội

12. Lý do thử nghiệm (Reason for test): Theo yêu cầu khách hàng

13. Phương pháp thực hiện (Test methods): TCVN 6434-1:2010/IEC 60898-1:2007; TCVN 6592-2:2009/IEC 60947-2:2009

14. Kết luận: Các hạng mục đã thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật.

15. Tem thí nghiệm (Stamp No): A/04295

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of laboratory)

Giám đốc Trung tâm
(Director)

Nguyễn Công Thiện
Phạm Khắc Chung

Trang: 4/2
(pages)

Không được sao chép rồi nêu biên bản có nhiều trang khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Test Result)

1. Kiểm tra bên ngoài (General inspection): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

2. Số liệu thử nghiệm (Test data):

a. Do điện trở cách điện (Insulation test) (MΩ): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Pha - Pha (Phase - Phase)	Pha - Vô (Phase - Ground)
A-B A-N B-C B-N C-A C-N	A - vô B - vô C - vô N - vô
200 300 300 300 300 300	400 400 400 400

b. Số liệu thử nghiệm (Test data): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Hạng mục (Items)	Số chế tạo (Serial No):		
	Pha A Phase A	Pha B Phase B	Pha C Phase C
Kiểm tra cách điện Insulation test (MΩ)	2.000	2.000	2.000
Do điện trở tiếp xúc ($\mu\Omega$) Measurement of main contact resistance	75,6	76,5	76,1

c. Kiểm tra tác động (Check the impact line) Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Thông số kỹ thuật (specifications)	Giá trị đặt (Set value)	Giá trị tác động (Impact value)
$I_n = 125\text{ A}$		
I_{oc2}	Tại 8 x I_n $I_{oc2} = 0,4\text{ S}$	Tại 8 x I_n $I_{oc2} = 0,41\text{ S}$
I_{oc3}	$I_{sd} = 10 \times I_n$ $I_{oc3} = 0\text{ mS}$	$I_{sd} = 10 \times I_n$ $I_{oc3} = 0\text{ mS}$
U_{ov}	280V	280V
U_{uv}	145 V	145 V
I_{an}	0,3 A	0,3 A
t_{ao}	$t = 0,3\text{ S}$	$T = 0,3\text{ S}$

3. Thiết bị thử nghiệm (Testing instruments): Megohm 3166 - 1000 V, Máy thử áp suất.

4. Người thử nghiệm (Testers): Trương Thế Anh, Nguyễn Bá Dương.

Trang: 2/2
(pages)

Không được sao chép rồi nêu biên bản có nhiều trang khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN HÀ NỘI
(Hà Nội Electrical Testing Center)

Địa chỉ (Add): STM3A-2-11 KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển,
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại (Tel): 0903.217.073 - 0985.635.868
Website: thinghiemdien.hanoi.com - Email: trungtamthinghiemdien@gmail.com

GIẤY CHỨNG NHẬN
KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Số (No): 24/09/ATM/9-5

1. Tên thiết bị (Device name): Thiết bị hạn chế dòng điện đập tia lửa điện chớp cháy
2. Kiểu (Type): DLMHH-3P125A-PT
3. Nước sản xuất (country of manufacture): Trung Quốc
4. Năm sản xuất (Year of manufacture): 2024
5. Hãng sản xuất (Manufacturer): Chiết giang Zhongjia Electric
6. Tình trạng mẫu (Condition of sample): Bình Thường
7. Đặc trưng kỹ thuật (Specification): $U_{an} = 380V$; $I_{an} = 125A$
8. Tên công trình (Place of installation):
9. Môi trường thử nghiệm (Testing conditions): T: 28 °C
10. Ngày thử nghiệm (Time of testing): Ngày 07 tháng 09 năm 2024
11. Nơi thử nghiệm (Testing location): Trung tâm thí nghiệm điện Hà Nội
12. Lý do thử nghiệm (Reason for test): Theo yêu cầu khách hàng.
13. Phương pháp thực hiện (Test methods): TCVN 6434-1:2010(IEC 60898-1:2007);
TCVN 6592-2:2009(IEC 60947-2:2009).
14. Kết luận: Các hạng mục đã thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật.
15. Tem thí nghiệm (Stamp No): A/04296

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of laboratory)

Giám đốc Trung tâm
(Director)

Nguyễn Công Thiện
Phạm Khắc Chung

Trang: 4/2
(pages)

Không được sao chép rời nếu bản bản có nhiều trang khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Test Result)

1. Kiểm tra bên ngoài (General inspection): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

2. Số liệu thử nghiệm (Test data):

a. Đo điện trở cách điện (Insulation test) (MΩ): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Pha - Pha (Phase - Phase)			Pha - Vô (Phase - Ground)		
A - B	B - C	C - A	A - vô	B - vô	C - vô
250	250	250	350	350	350

b. Kiểm tra tác động (Check the impact test) Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Thông số kỹ thuật (specifications)	Giá trị đặt (Set value)	Giá trị tác động (Impact value)
$I_n = 125 A$		
$I_{qua\ dòng}$	120% x I_n	120% x I_n
t	10 s	10 s
$U_{qua\ áp}$	120% x U_n	120% x U_n
t	10 s	10 s
$U_{sai\ áp}$	80 % x U_n	80 % x U_n
I_{ao}	0,5 A	0,5 A

3. Thiết bị thử nghiệm (Testing instruments): Megohm 3166 - 1000 V. Máy thử áp động.
4. Người thử nghiệm (Testers): Trương Thế Anh; Nguyễn Bá Dương.

Trang: 2/2
(pages)

Không được sao chép rời nếu bản bản có nhiều trang khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN HÀ NỘI
(Hà Nội Electrical Testing Center)

Địa chỉ (Add): STM3A-2-11 KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển,
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại (Tel): 0903.217.073 - 0985.635.868
Website: thinghiemdien.hanoi.com - Email: trungtamthinghiemdien@gmail.com

GIẤY CHỨNG NHẬN
KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Số (No): 24/09/ATM/9-6

1. Tên thiết bị (Device name): Thiết bị hạn chế dòng điện đập tia lửa điện chớp cháy
2. Kiểu (Type): DLMHH-3P63A-PT
3. Nước sản xuất (country of manufacture): Trung Quốc
4. Năm sản xuất (Year of manufacture): 2024
5. Hãng sản xuất (Manufacturer): Chiết giang Zhongjia Electric
6. Tình trạng mẫu (Condition of sample): Bình Thường
7. Đặc trưng kỹ thuật (Specification): $U_{an} = 380V$; $I_{an} = 63A$
8. Tên công trình (Place of installation):
9. Môi trường thử nghiệm (Testing conditions): T: 28 °C
10. Ngày thử nghiệm (Time of testing): Ngày 09 tháng 09 năm 2024
11. Nơi thử nghiệm (Testing location): Trung tâm thí nghiệm điện Hà Nội
12. Lý do thử nghiệm (Reason for test): Theo yêu cầu khách hàng.
13. Phương pháp thực hiện (Test methods): TCVN 6434-1:2010(IEC 60898-1:2007);
TCVN 6592-2:2009(IEC 60947-2:2009).
14. Kết luận: Các hạng mục đã thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật.
15. Tem thí nghiệm (Stamp No): A/04297

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of laboratory)

Giám đốc Trung tâm
(Director)

Nguyễn Công Thiện
Phạm Khắc Chung

Trang: 4/2
(pages)

Không được sao chép rời nếu bản bản có nhiều trang khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Test Result)

1. Kiểm tra bên ngoài (General inspection): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

2. Số liệu thử nghiệm (Test data):

a. Đo điện trở cách điện (Insulation test) (MΩ): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Pha - Pha (Phase - Phase)			Pha - Vô (Phase - Ground)		
A - B	B - C	C - A	A - vô	B - vô	C - vô
250	250	250	350	350	350

b. Kiểm tra tác động (Check the impact test) Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Thông số kỹ thuật (specifications)	Giá trị đặt (Set value)	Giá trị tác động (Impact value)
$I_n = 63 A$		
$I_{qua\ dòng}$	120% x I_n	120% x I_n
t	10 s	10 s
$U_{qua\ áp}$	120% x U_n	120% x U_n
t	10 s	10 s
$U_{sai\ áp}$	80 % x U_n	80 % x U_n
I_{ao}	0,5 A	0,5 A

3. Thiết bị thử nghiệm (Testing instruments): Megohm 3166 - 1000 V. Máy thử áp động.
4. Người thử nghiệm (Testers): Trương Thế Anh; Nguyễn Bá Dương.

Trang: 2/2
(pages)

Không được sao chép rời nếu bản bản có nhiều trang khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN HÀ NỘI
(Hà Nội Electrical Testing Center)

Địa chỉ (Add): STM3A-2-11 KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xuân,
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại (Tel): 0903.217.073 - 0985.635.868
Website: trungtamthiNghiemDien.com - Email: trungtamthiNghiemDien@gmail.com

GIẤY CHỨNG NHẬN
KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Số (No): 24/09/ATM-Đ-Đ

1. Tên thiết bị (Device name): Bảo vệ điện giật cách ly 1 pha
2. Kiểu (Type): WMHBI-1P63A-PT
3. Nước sản xuất (country of manufacture): Trung Quốc
4. Năm sản xuất (Year of manufacture): 2024
5. Hãng sản xuất (Manufacturer):
6. Tình trạng mẫu (Condition of sample): Bình Thường
7. Đặc trưng kỹ thuật (Specifications): $U_{\text{an}} = 220\text{V}$; $I_{\text{an}} = 63\text{A}$
8. Tên công trình (Place of installation):
9. Môi trường thử nghiệm (Testing conditions): T: 25 °C
10. Ngày thử nghiệm (Time of testing): Ngày 07 tháng 09 năm 2024.
11. Nơi thử nghiệm (Testing location): Trung tâm thí nghiệm điện Hà Nội
12. Lý do thử nghiệm (Reason for test): Theo yêu cầu khách hàng.
13. Phương pháp thực hiện (Test methods): TCVN 6434-1:2010/IEC 60898-1:2007;
TCVN 6592-2:2009/IEC 60947-2:2009.
14. Kết luận: Các hạng mục đã thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật.
15. Tem thí nghiệm (Stamp/No): A/94298

Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of laboratory)

Giám đốc Trung tâm
(Director)

Nguyễn Công Thiện
Phạm Khắc Chung

Trang: 4/2
(pages)

Không được sao chép rút nắn bản gốc nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Test Result)

1. Kiểm tra bên ngoài (General inspection): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐
2. Số liệu thử nghiệm (Test data):
a. Đo điện trở cách điện (Insulation test) (MΩ): Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Pha - Pha (Phase - Phase)	Pha - Vô (Phase - Ground)
L - N	L - vô
250	300

b. Kiểm tra tác động (Check the impact line) Đạt (Pass) : ☒ Không đạt (No Pass) : ☐

Thông số kỹ thuật (Specifications)	Giá trị đặt (Set value)	Giá trị tác động (Impact value)
$I_n = 63\text{ A}$	Tại $I \times I_n$	Tại $I \times I_n$
I_{on}	$t = 30\text{ phút}$	$t = 30\text{ phút}$
U_{an}	264V	264V
U_{av}	165 V	165 V
I_{ao}	60 mA	Không cắt

3. Thiết bị thử nghiệm (Testing instruments): Megohm 3166 - 1000 V, Máy thử áp động.
4. Người thử nghiệm (Tester): Trương Thế An; Nguyễn Bá Dương.

Trang: 2/2
(pages)

Không được sao chép rút nắn bản gốc nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung Tâm Thí Nghiệm Điện.
(Copies of multiple pages may not be copied without the permission of the Electrical Testing Center)

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM

Số: 006-06/24/BSH/MA/HO/0000001

Loại hình bảo hiểm : BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM
Người được bảo hiểm : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH RUBY NGUYỄN GROUP
Địa chỉ : Khu phố 1, phường Đồng Tâm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh : Nhập khẩu và phân phối thiết bị Aptomat các loại của nhà sản xuất MHIH
Đối tượng bảo hiểm : Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với bên thứ ba gây nên bởi hàng hóa/dịch vụ do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hoặc phục vụ do liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Người được bảo hiểm. Cụ thể như sau:
- Tên sản phẩm được bảo hiểm: Aptomat thiết bị bảo vệ an toàn điện thông minh các loại của nhà sản xuất MHIH
- Giới hạn lãnh thổ: Việt Nam
Thời hạn bảo hiểm : 12 tháng (từ ngày: 01/10/2024 đến ngày: 01/10/2025).
Phạm vi bảo hiểm : Phần 1- Trách nhiệm pháp lý:
Bảo hiểm cho các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho những tổn thất bất ngờ và người/vật/huộc tài sản của bên thứ ba, gây nên bởi hàng hóa/dịch vụ được bảo hiểm, mà các Hãng hoạt động vụ này do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hoặc phục vụ.
Phần 2- Chi phí pháp lý:
Bảo hiểm toàn bộ chi phí kiện tụng mà Người được bảo hiểm phải trả cho bất cứ bên thứ ba nào nếu/hoặc chi phí Người được bảo hiểm đã trả về sự đồng ý trước bằng văn bản của tên bảo hiểm về bất kỳ khiếu nại nào đối với Người được bảo hiểm phải bồi thường như đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm này.
Luôn luôn với điều kiện là áp dụng đối với cả 2 phần:
- Khiếu nại của Bên mua bảo hiểm không vi phạm vào các điểm/trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, và;
- Tất cả các khía cạnh khác phải tuân thủ điều kiện, điều khoản bảo hiểm được chỉ rõ tại mục Điều kiện, điều khoản bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm này.
Điều kiện, điều khoản bảo hiểm : Quy tắc/ Điều khoản chính:
Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm (BSH-PRI) ban hành kèm theo quyết định số 697/2013/QĐ-BSH-QLNV ngày 05/09/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội.
Các Điều khoản bổ sung và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm:
1. Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh và nội chiến;
2. Điều khoản loại trừ rủi ro năng lượng nguyên tử hạt nhân;
3. Điều khoản loại trừ chất phóng xạ;
4. Điều khoản loại trừ rủi ro không bồi;

1 BSH-CER-PRI

5. Điều khoản loại trừ rủi ro máy tính;
6. Điều khoản loại trừ rủi ro rò rỉ, ô nhiễm và nhân bản;
7. Điều khoản loại trừ bệnh truyền nhiễm (MIA 5394);
8. Điều khoản loại trừ rủi ro an ninh mạng;
9. Điều khoản loại trừ và giới hạn cần vụ;
10. Điều khoản loại trừ ô nhiễm, hoạt tính và chất nổ của tập rập hạt nhân;
11. Điều khoản loại trừ môi trường tuyệt đối;
12. Điều khoản loại trừ hoạt động ở Bắc Mỹ;
13. Điều khoản bồi thường thiệt hại có tính trùng phạt tiền cầu;
14. Điều khoản bao gồm chi phí xuất khẩu của Bắc Mỹ;
15. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm khác đã được chỉ rõ trong Quy tắc, điều khoản bảo hiểm đã cấp trong Bản chào này.

Cơ sở khiếu nại : Tên thiết bị phát sinh
Mức trách nhiệm bảo hiểm : Tổng mức trách nhiệm: 10.000.000.000 VND/mỗi vụ tổn thất và cho cả thời hạn bảo hiểm, trong đó:
- Đối với thiệt hại về tài sản: không vượt quá 4.000.000.000 VND/mỗi và mọi vụ tổn thất.
- Đối với thiệt hại về người: không vượt quá 6.000.000.000 VND/mỗi và mọi vụ tổn thất và không quá 1.000.000.000 VND/người/vụ tổn thất
Mức khấu trừ : 10.000.000 VND/vụ tổn thất (chỉ áp dụng đối với thiệt hại về tài sản)
Tỷ lệ/ Mức phí bảo hiểm (bao gồm VAT) : 0,2%
Phí bảo hiểm :
- Phí bảo hiểm: 18.181.818 đồng
- Thuế GTGT: 1.818.182 đồng
- Tổng phí thanh toán: 20.000.000 đồng
Thanh toán phí : Kỳ 1: 100% Tổng phí, trước ngày 31/10/2024
(T. ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm)
Người bảo hiểm : Tên Người bảo hiểm : Tỷ lệ nhận
Công ty bảo hiểm BSH Phú Thọ : 100%
Lưu ý quan trọng : Các điều kiện, điều khoản, quy tắc, sửa đổi bổ sung, các giấy yêu cầu bảo hiểm, và các giấy yêu cầu sửa đổi bổ sung đính kèm là bộ phận cấu thành và không thể tách rời với Giấy chứng nhận bảo hiểm này và giữ giá trị pháp lý cho Người được bảo hiểm chính sửa đổi có tại nơi.
Người được bảo hiểm cần đọc kỹ Giấy chứng nhận bảo hiểm này và giữ giá trị pháp lý cho Người được bảo hiểm chính sửa đổi có tại nơi.

Ngày 01/10/2024

CÔNG TY BẢO HIỂM BSH PHÚ THỌ


Đã ký, đóng dấu
của nhân viên
công ty BSH
bảo hiểm Phú Thọ

Đã ký, đóng dấu
của nhân viên
công ty BSH
bảo hiểm Phú Thọ

Nguyễn Trương Đăng

2 BSH-CER-PRI

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

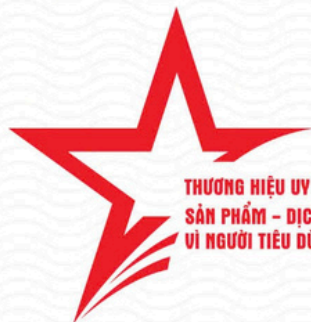

THƯƠNG HIỆU UY TÍN QUỐC GIA
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ VÀNG
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG

CHỨNG NHẬN



**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH RUBY NGUYỄN GROUP
THƯƠNG HIỆU MHHVIETNAM**

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

**ĐẠT DANH HIỆU
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG 2024**

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

TM. BAN TỔ CHỨC



PGS.TS NGUYỄN MINH VỸ



Quyết định số 2211/QĐ-THMACT ngày 22 tháng 11 năm 2024

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM



THƯƠNG HIỆU UY TÍN QUỐC GIA
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ VÀNG
VỊ NGƯỜI TIÊU DÙNG

CHỨNG NHẬN



**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH RUBY NGUYỄN GROUP
THƯƠNG HIỆU MHHVIETNAM**

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

**ĐẠT DANH HIỆU
TOP 10 THƯƠNG HIỆU UY TÍN QUỐC GIA 2024**

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

TM. BAN TỔ CHỨC



PGS.TS NGUYỄN MINH VỸ



Quyết định số 2211/QĐ-THMACT ngày 22 tháng 11 năm 2024

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

MHH Việt Nam Cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm bảo hành chất lượng cao và nhanh chóng

1. Bảo hành 36 tháng về sản phẩm
2. Lỗi 1 đổi 1 trong 24 tháng
3. Bảo hành 24 giờ : Đảm bảo nhanh chóng, an toàn
4. Hỗ trợ 50% chi phí sửa chữa sau bảo hành
5. Hỗ trợ 30% chi phí tái sử dụng trọn đời
6. Kiểm tra bảo trì trọn đời hệ thống điện





RUBY NGUYỄN GROUP

BẮT TAY KIẾN TẠO THỊNH VƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH RUBY NGUYỄN GROUP



TRỤ SỞ CHÍNH

Thôn Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội



**VĂN PHÒNG
MHHVIETNAM**

Nhà Số 5, Đường Hùng Duệ Vương
Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ



MHHVIETNAM.COM



0394.12.12.68